
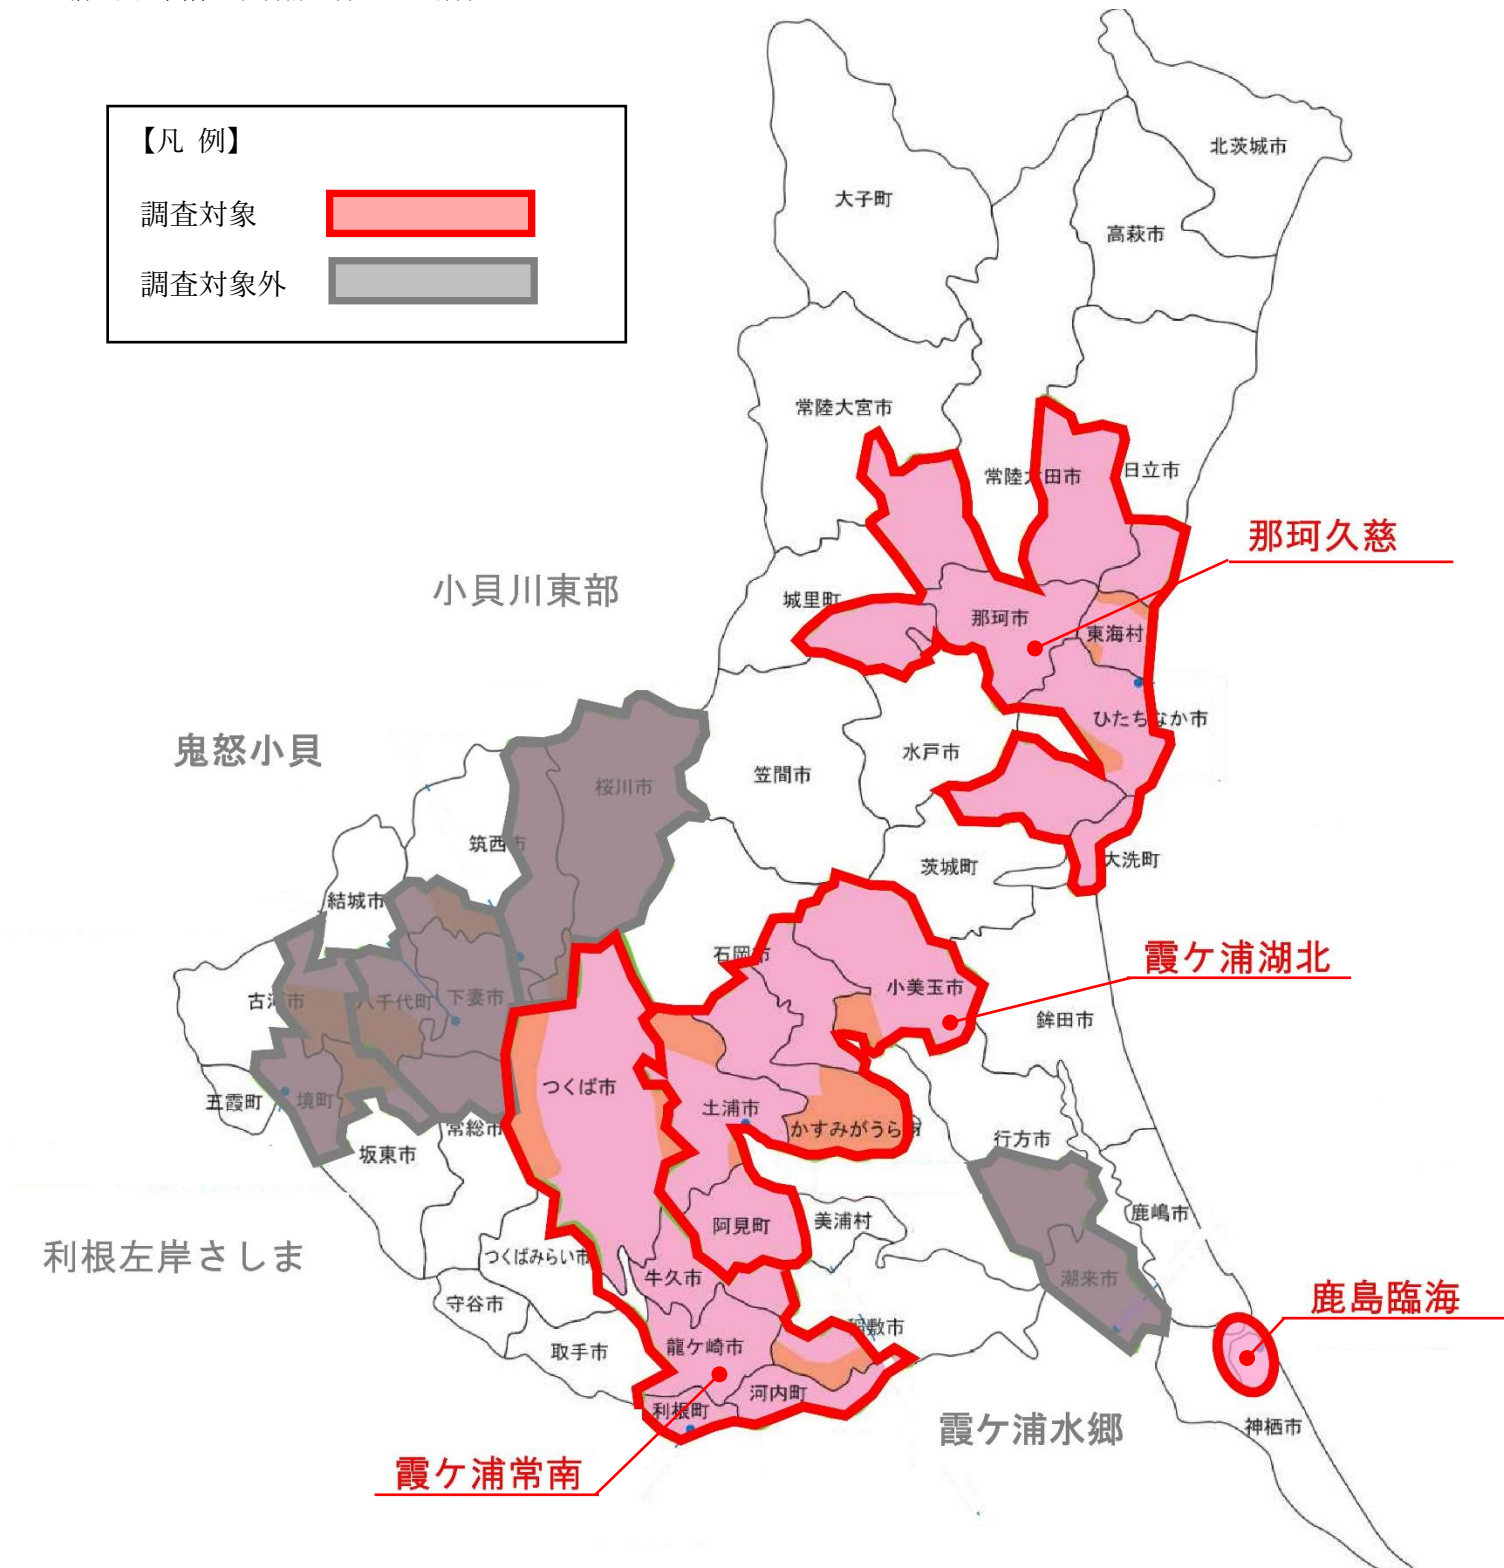


# ◆全国特別重点調査位置図（優先実施箇所）

| 流域等         | 優先箇所（合計） | 緊急度Ⅰ     |          | 緊急度Ⅱ     |         | それ以外<br>（異常なし） | 未調査   |
|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------|-------|
|             |          | 緊急度Ⅰ     | うち要対策延長  | 緊急度Ⅱ     | 要対策延長   |                |       |
| 霞ヶ浦湖北流域下水道  | 6,798 m  | 5,049 m  | 2,807 m  | 1,100 m  | 307 m   | 0 m            | 649 m |
| 霞ヶ浦常南流域下水道  | 14,806 m | 11,919 m | 7,054 m  | 2,632 m  | 1,964 m | 0 m            | 256 m |
| 那珂久慈流域下水道   | 8,483 m  | 1,506 m  | 455 m    | 6,977 m  | 2,510 m | 0 m            | 0 m   |
| 鹿島臨海特定公共下水道 | 1,378 m  | 212 m    | 203 m    | 920 m    | 400 m   | 246 m          | 0 m   |
| 合計          | 31,465 m | 18,687 m | 10,519 m | 11,628 m | 5,181 m | 246 m          | 904 m |

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

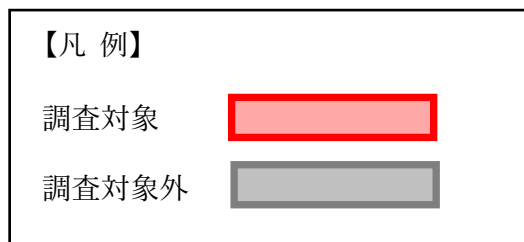

# 下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

## 【霞ヶ浦湖北流域下水道】

| 判定           | 判定延長<br>(要対策箇所を含む一連区間) | 凡例              | 備考                          |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 緊急度Ⅰ         | 5.0 km                 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 速やかな対策を実施<br>※原則1年以内        |
| 緊急度Ⅱ         | 1.1 km                 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 応急措置を実施したうえで、<br>5年以内に対策を実施 |
| 異状なしまたは軽度の異状 | 0 km                   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | —                           |
| 未調査          | 0.6 km                 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 年度内調査完了予定                   |
| 合計           | 6.8 km                 |                 | 数値まるめの都合上、各判定の<br>合計値と一致しない |




### 【霞ヶ浦常南流域下水道】

**「全国特別重点調査結果に関する問合せ先」**  
茨城県土木部都市局下水道課  
＜受付時間＞9:00～17:00（※土日・祝日除く）  
＜連絡先＞029-301-4684、4690

＜連絡先＞029-301-4684、4690

# 下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

## 【那珂久慈流域下水道】

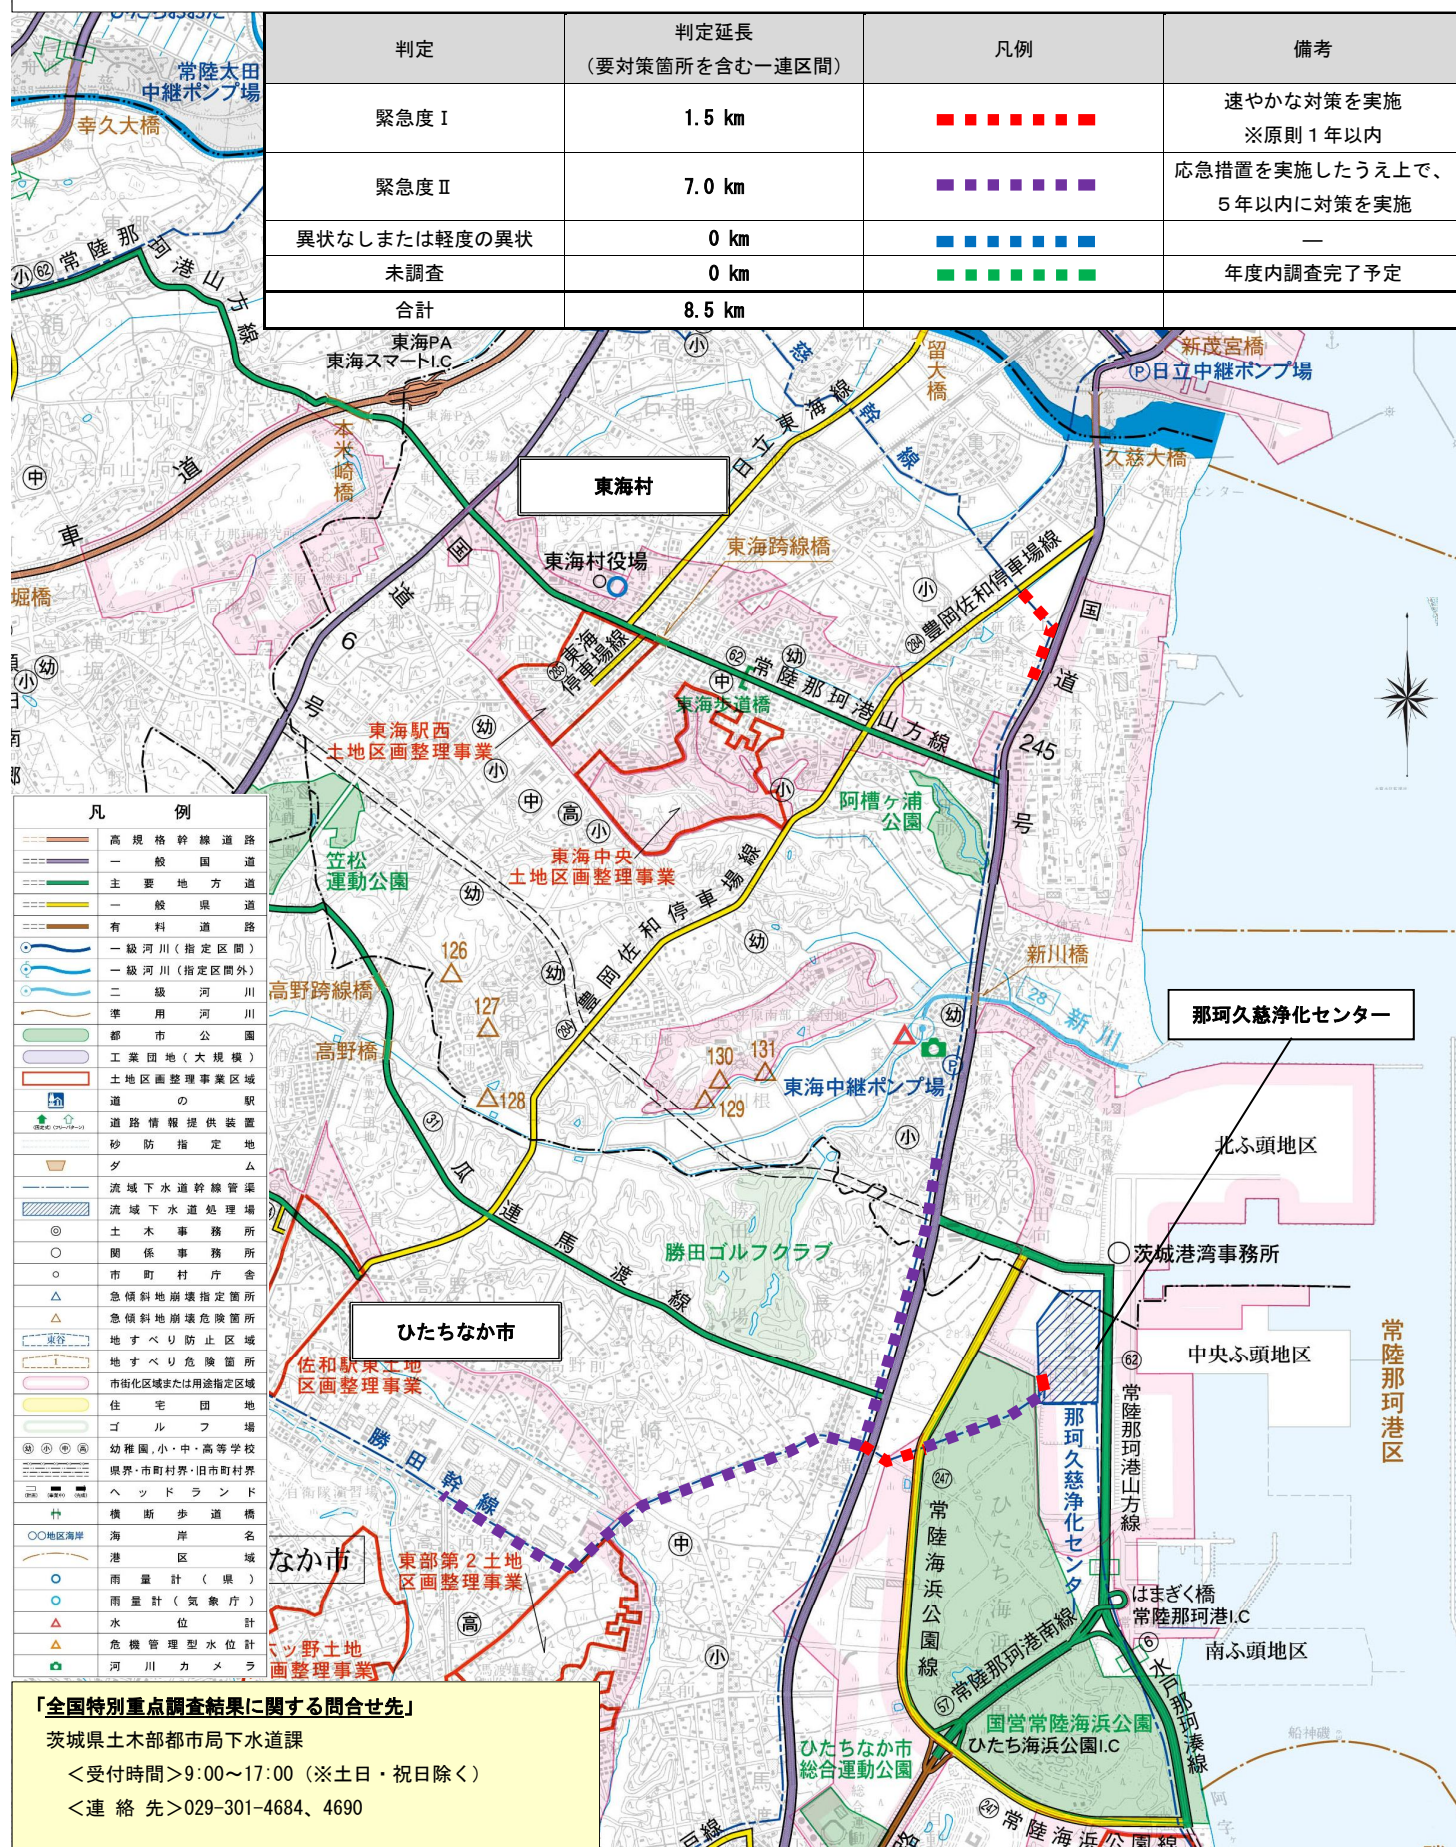

# 下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

## 【鹿島臨海特定公共下水道】

