

## 記者発表

平成27年12月17日  
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

### ニュークリアデベロップメント（株） 燃料ホットラボ施設 における火災について（速報）

#### 1 発生日時

平成27年12月17日(木) 10時7分頃

#### 2 発生場所

ニュークリアデベロップメント株式会社  
燃料ホットラボ施設 2階 電気室（非管理区域）

#### 3 状況

(1) 本日(12/17)、燃料ホットラボ施設2階電気室の火災報知器が発報したことから、同室内を確認したところ、煙が充満していることを確認した。

このため、作業員が直ちに消火器により消火活動を実施するとともに、公設消防に10時14分に通報した。

なお、10時38分に鎮火が確認されており、事象の拡大性はない。

(2) 放射性物質の漏えい； なし

(3) 環境への影響； なし

(4) 人の汚染・被ばく； 調査中

#### 【添付資料】

図1 ニュークリアデベロップメント位置図

図2 燃料ホットラボ施設 2階平面図

問合せ先； 原子力安全対策課

担当； 深澤，宮崎

内線； 2911

外線直通； 301-2916

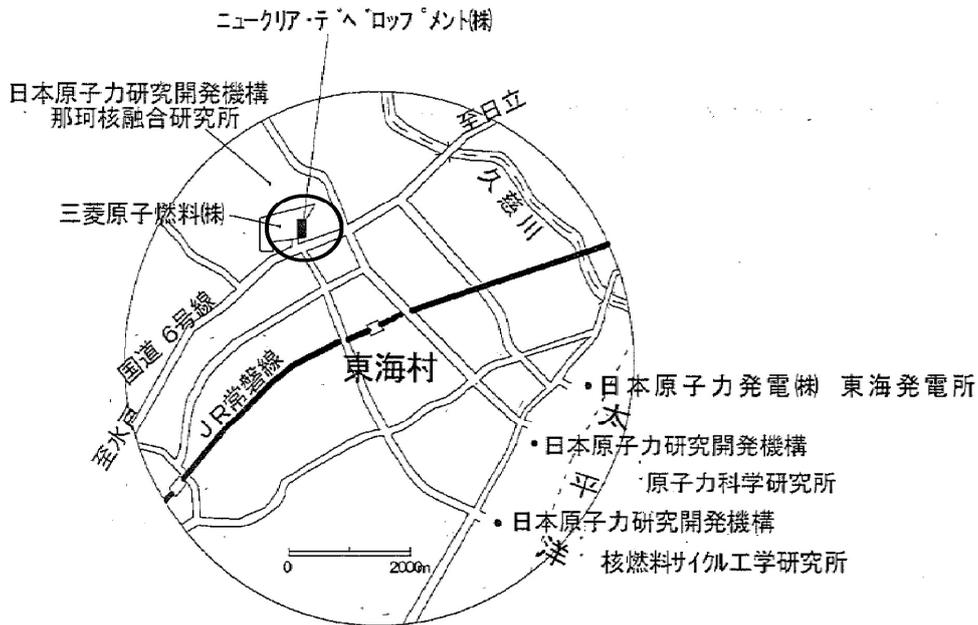


図1 ニュークリアデベロップメント 位置

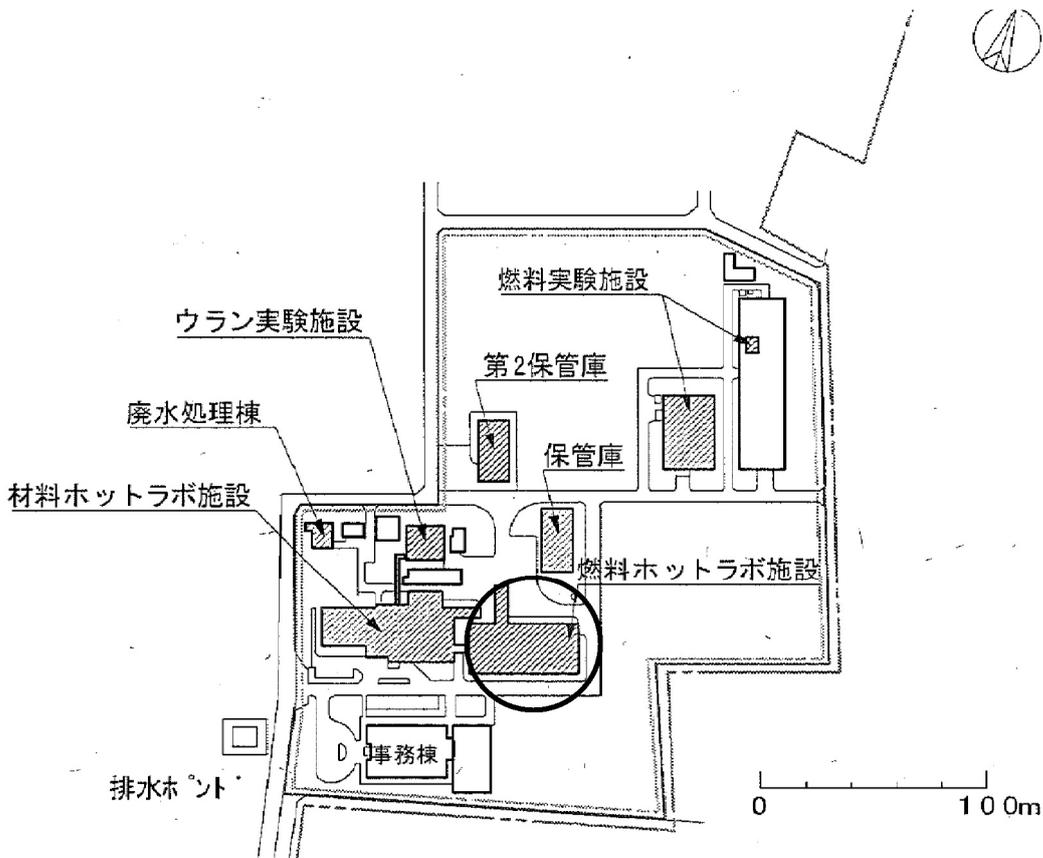


図2 ニュークリアデベロップメント施設配置図