

## 原子力機構原子力科学研究所 廃棄物安全試験施設における 火災について(速報)

### 1 発生日時

平成24年11月9日(金) 15時05分頃  
(火災確認日時 16時09分頃)

### 2 発生場所

東海研究開発センター原子力科学研究所  
廃棄物安全試験施設 機械室(非管理区域)

### 3 状況

(1) 15時05分頃、廃棄物安全試験施設地下1階機械室において、非常用発電機の実負荷試験を実施していたところ、低圧電灯盤の遮断機から発煙を確認した。

このため、15時07分、119番通報を行い、16時09分、ひたちなか・東海広域消防本部により火災と判断され、同時刻に鎮火が確認された。

(2) 放射性物質の漏えい； 無し


(3) 環境への影響； 無し

(4) 人の汚染・被ばく； 無し


### 【添付資料】

別紙1 原子力科学研究所施設配置図

別紙2 廃棄物安全試験施設地下1階配置図

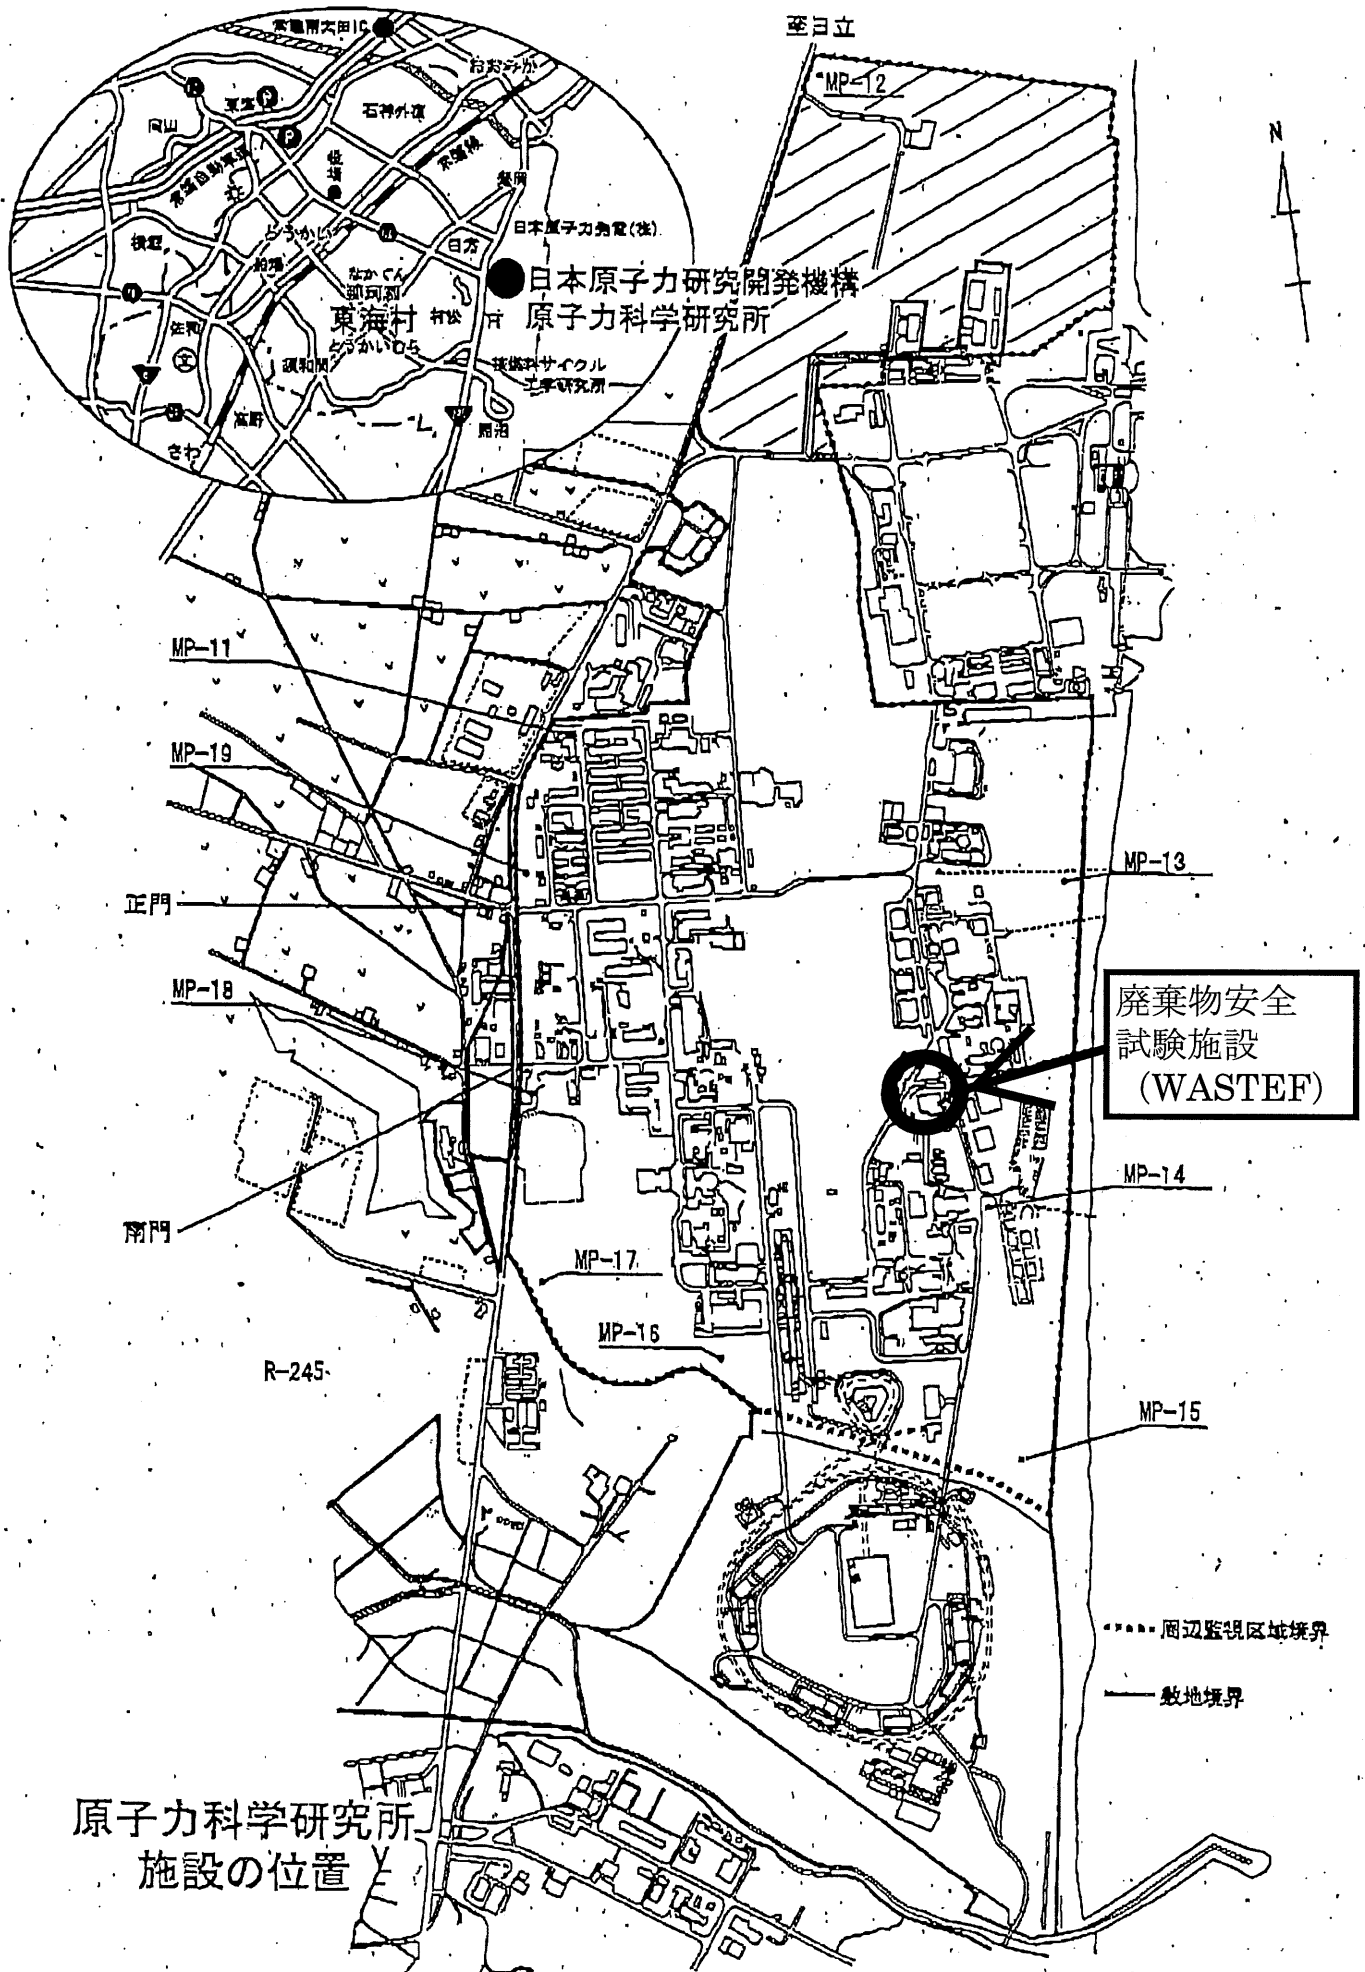

原子力科学研究所施設配置図

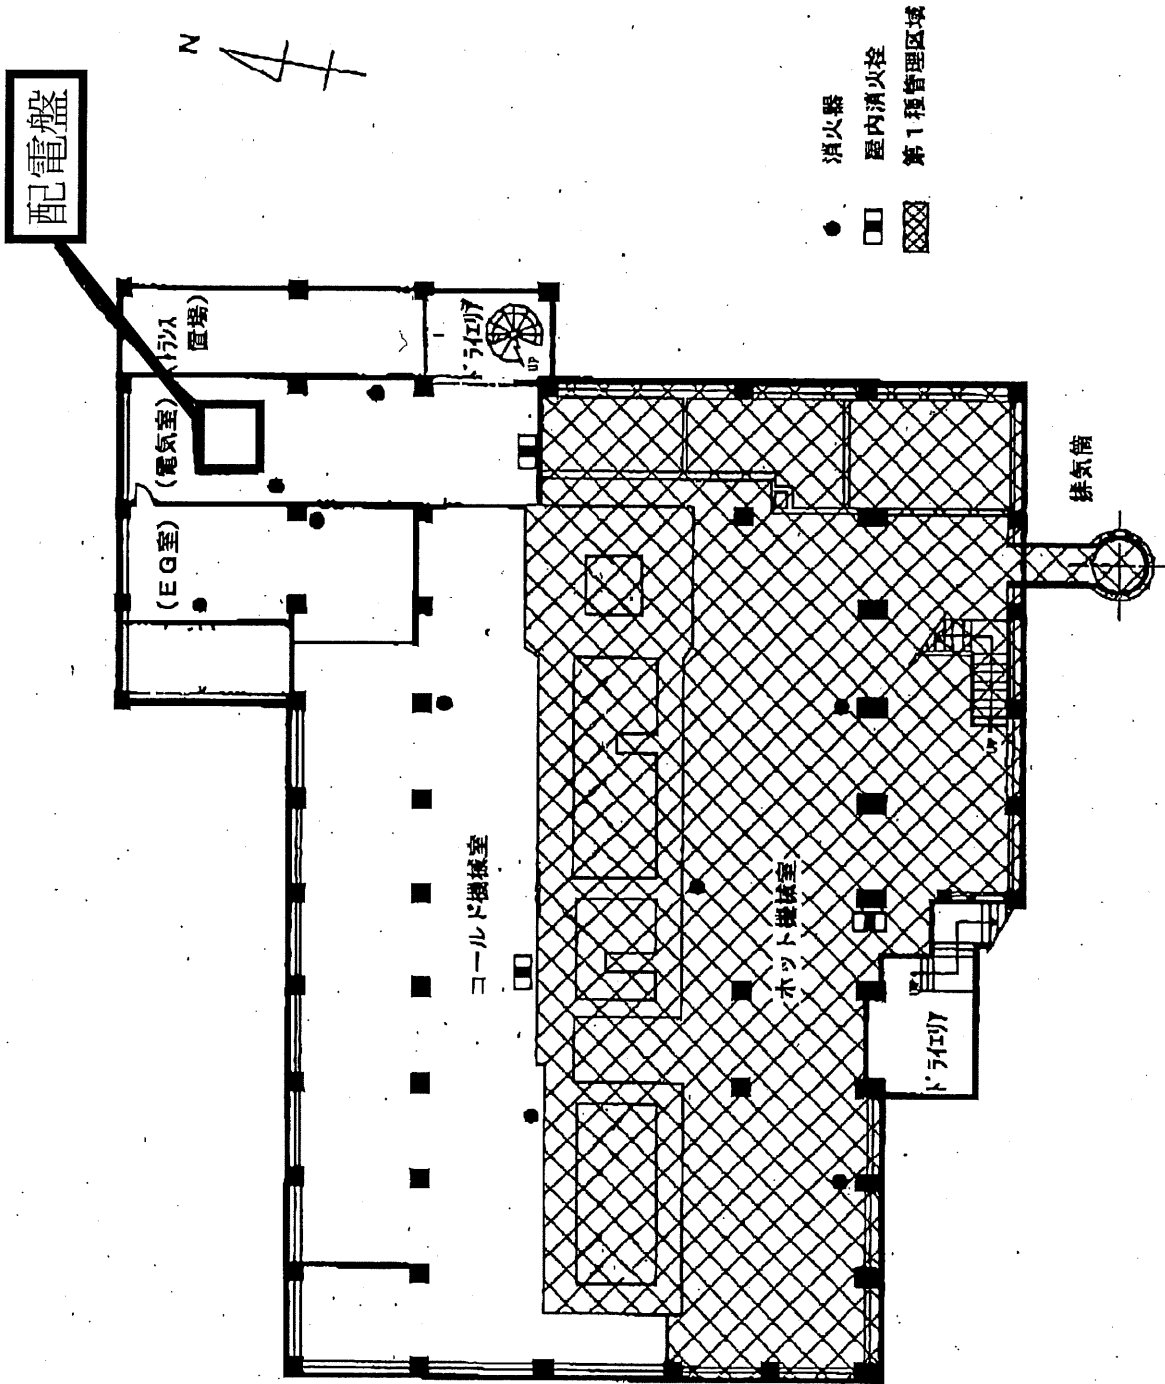

廃棄物安全試験施設地下1階配置図