

資料提供

平成26年7月12日
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

原子力機構 原子力科学研究所 原子力コード特研近傍の 屋外に設置した仮設発電機における火災について(速報)

1 発生日時

平成26年7月12日(土) 7時55分頃

2 発生場所

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所
原子力コード特研付近屋外(非管理区域)

3 状況

(1) 原子力科学研究所では、所内電気設備点検のため設置していた仮設の発電機(外部レンタル品)を作動させたところ、当該発電機から黒煙(発火確認)が発生したため、直ちに機構職員が消火器により初期消火を行った。

このため、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部へ119番通報(8:03頃)し、8時23分、同消防本部により火災と判断された。

火災は鎮火が確認されており、事象の拡大性はない。

(2) 放射性物質の漏えい； なし

(3) 環境への影響； なし

(4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】


別紙 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 位置図

問合せ先； 原子力安全対策課

担当； 深澤，石崎

内線； 2911

外線直通； 301-2916

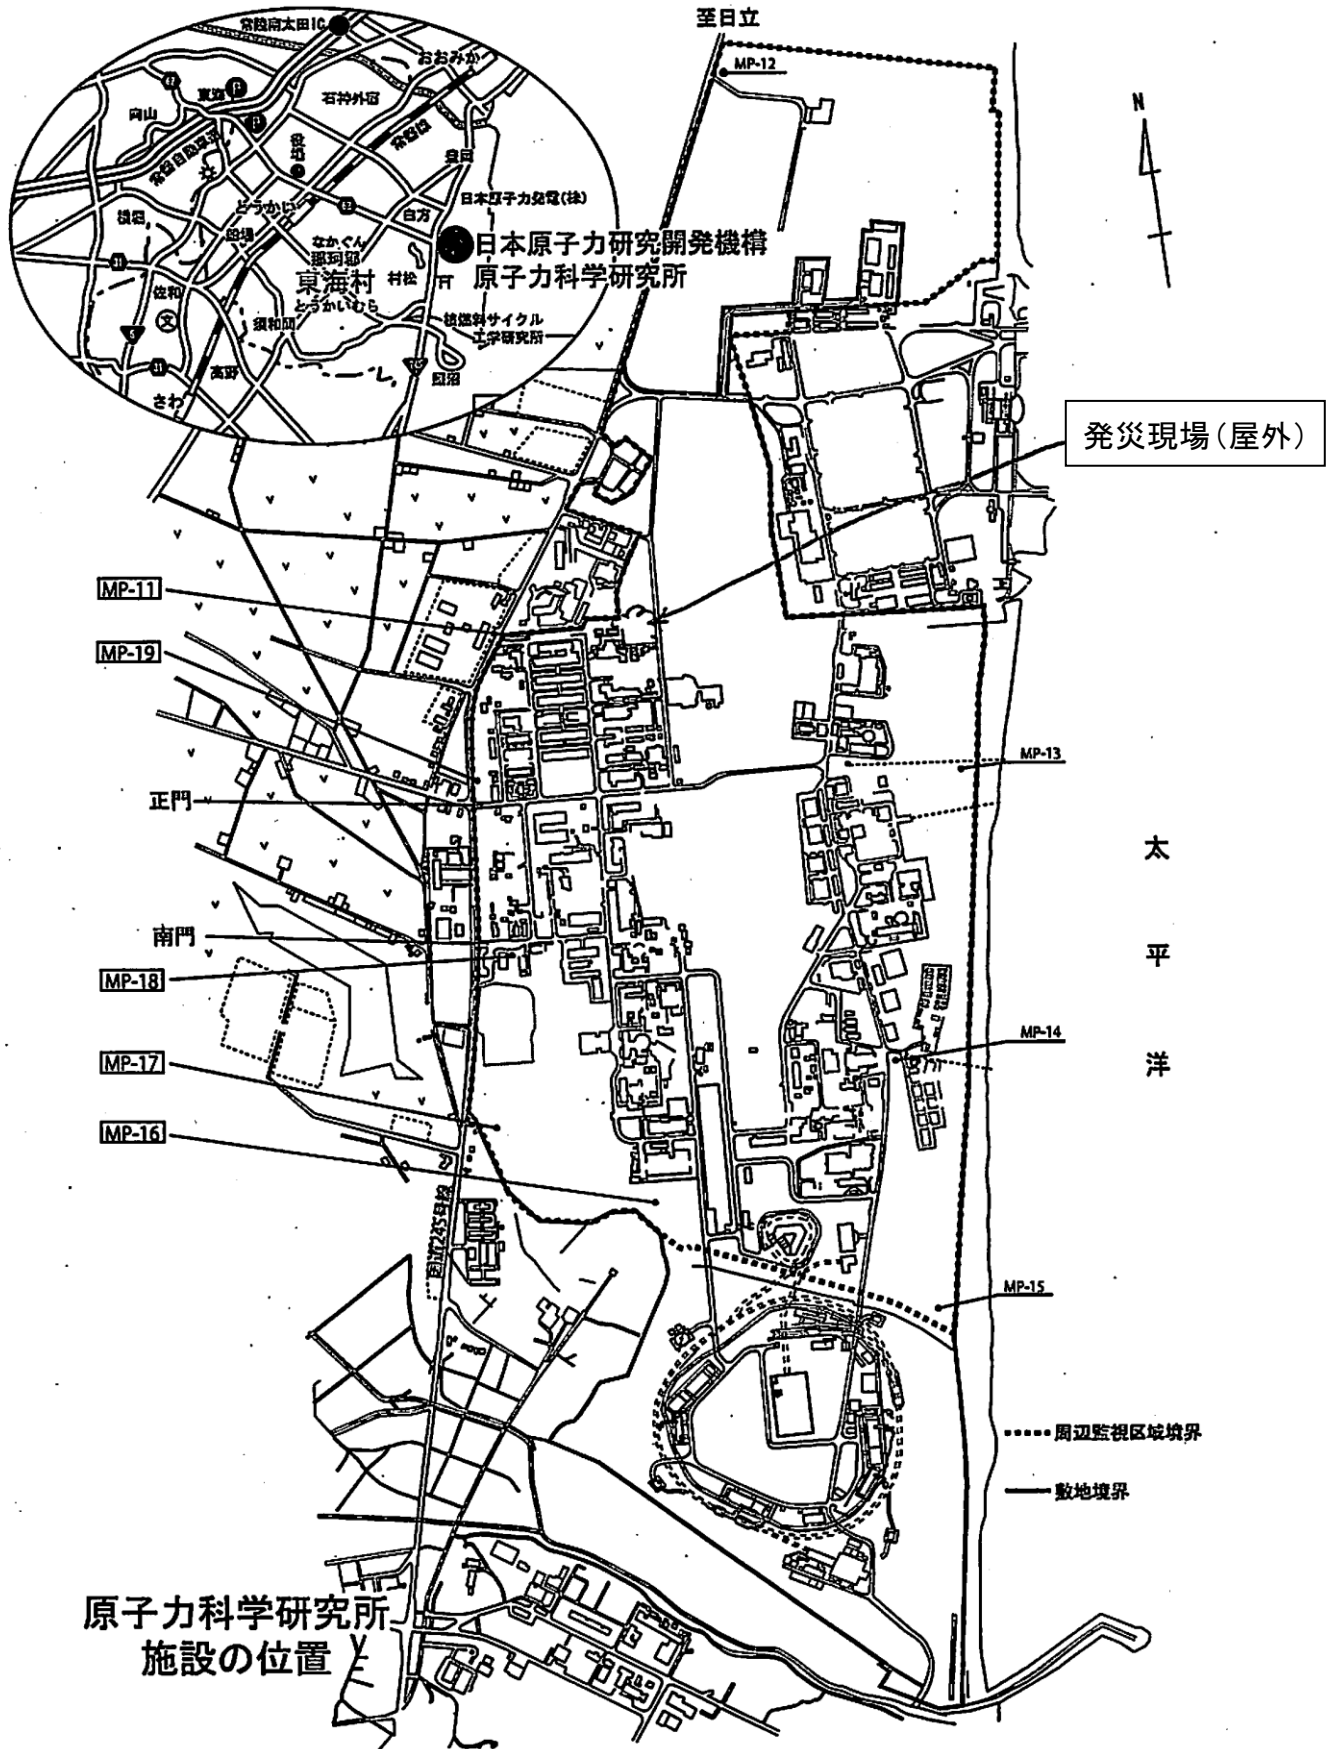

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 位置図