

平成26年7月29日
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

原子力機構 大洗研究開発センター 固体廃棄物前処理施設内の 非管理区域における火災について(速報)

1 発生日時

平成26年7月29日(火) 12時07分頃(現場確認時刻)

2 発生場所

日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター
固体廃棄物前処理施設(WDF)3階 給気機械室 【非管理区域】

3 状況

(1) 概要

- ・ 本日(7/29)12時02分頃、固体廃棄物前処理施設 給気機械室において、火災報知器が発報したため、職員が現場確認を行ったところ、同室内に設置されたパッケージエアコン(居室冷房用)から発煙が確認されたため、119番通報を行った。
- ・ 直ちにABC消火器で初期消火を行い、鎮火が確認されており、事象の拡大性はない。(大洗町消防本部による鎮火確認時刻 12時23分)
- ・ 原子力施設の運転等への影響はない。

*119番通報 12時07分

*県への第1報(FAX) 12時19分

*消防本部による火災認定時刻 14時08分

(2) 放射性物質の漏えい; なし

(3) 環境への影響; なし

(4) 人の汚染・被ばく; なし


【添付資料】

別紙 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター 施設配置図

問合せ先; 原子力安全対策課

担当; 深澤, 石川

外線直通; 301-2916

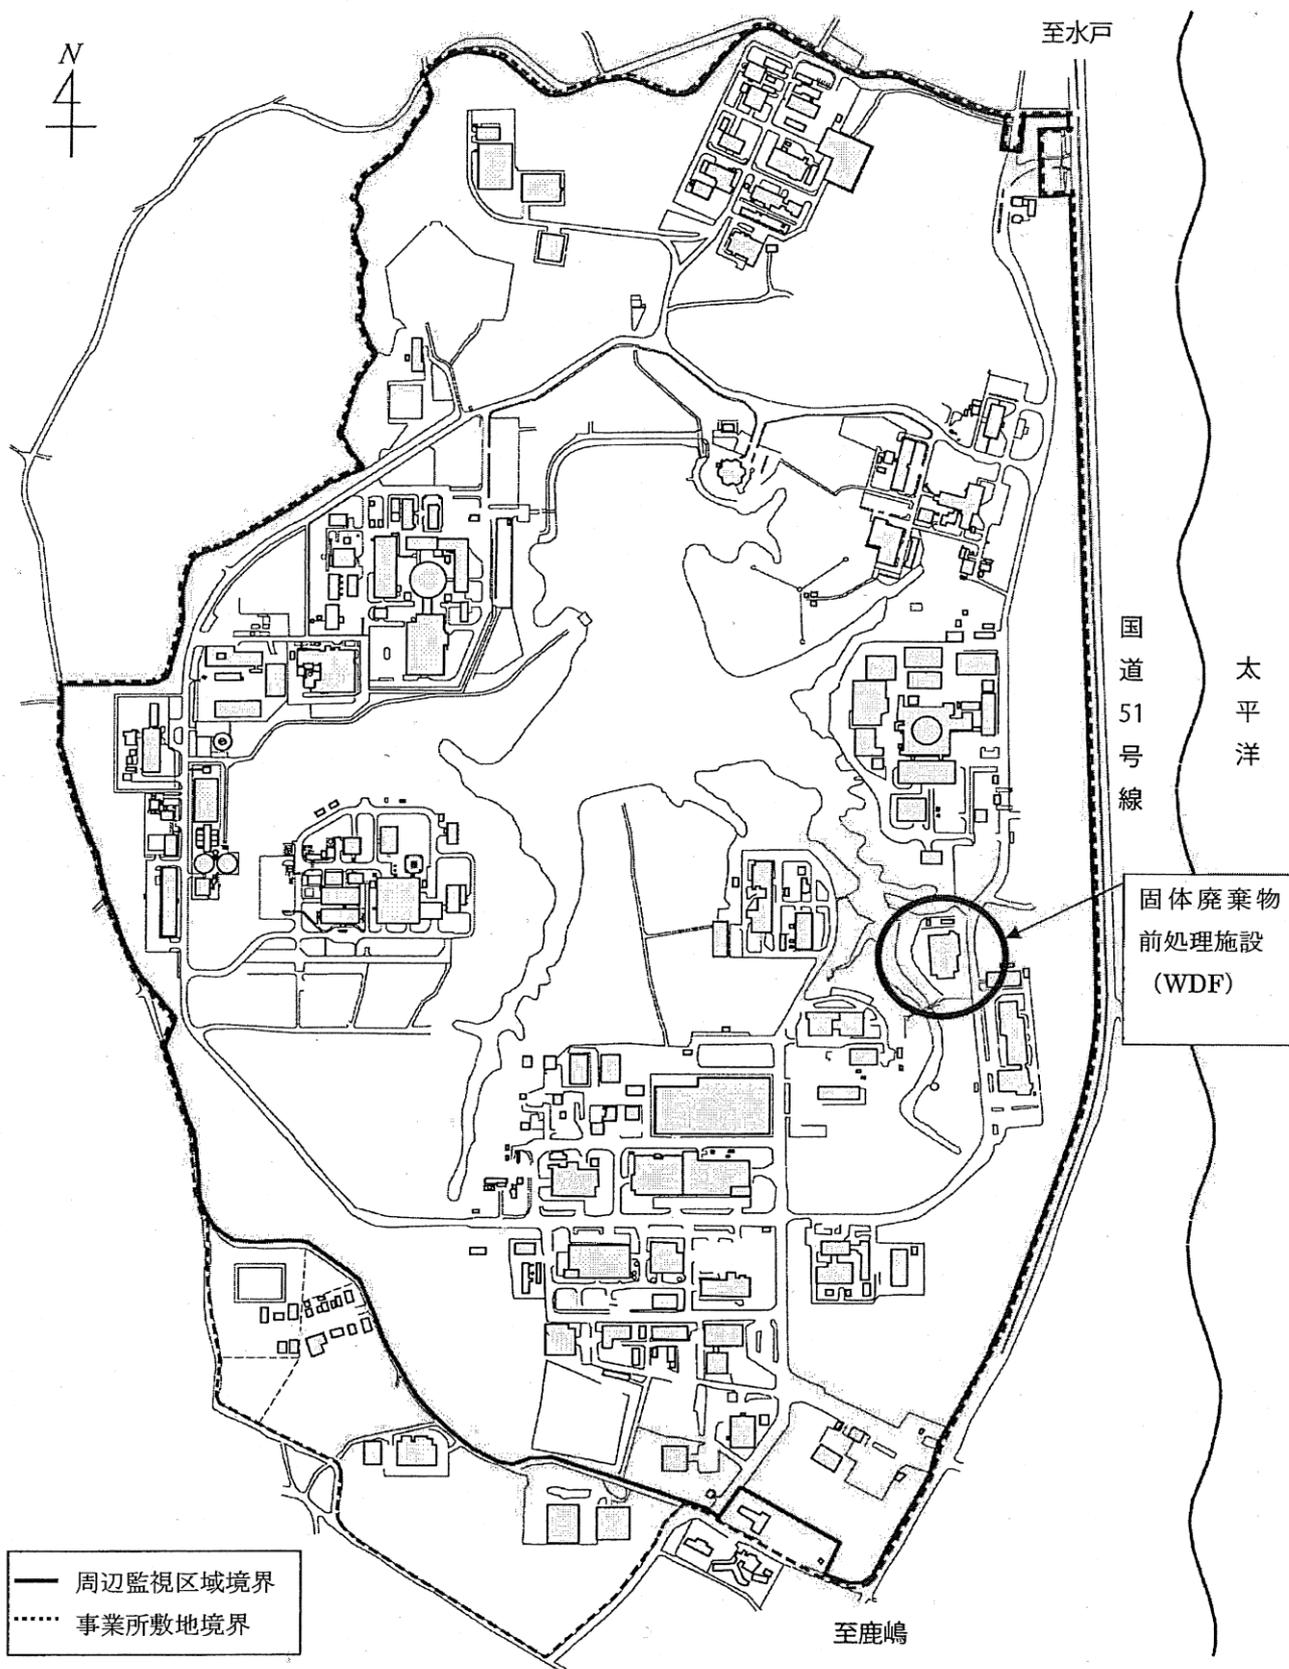

日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター 施設配置図