

令和3年3月29日  
防災・危機管理部原子力安全対策課

## 量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所における 火災について（速報）

### 1 発災日時

令和3年3月29日（月） 15時07分頃  
県への第一報 15時31分

### 2 発災場所

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構  
那珂核融合研究所 J T - 6 0 整流器棟整流器室（非管理区域）

### 3 状 況

(1) 本日（3/29）、J T - 6 0 整流器棟整流器室において、量研機構職員が、超伝導コイル電源の通電試験を行っていたところ、15時07分頃 A C 接地断路器（手動開閉器）から発煙したことから、同機構職員が直ちに消火しました。

量研機構は、15時16分、公設消防へ通報し、15時33分、公設消防により鎮火が確認されました。


原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、情報提供します。

- (2) 放射性物質の漏えい； なし
- (3) 環境への影響； なし
- (4) 人の汚染・被ばく； なし

#### 【添付資料】

那珂核融合研究所 敷地概要図

問合せ先； 原子力安全対策課  
担当； 山口  
内線； 2915  
外線直通； 301-2916

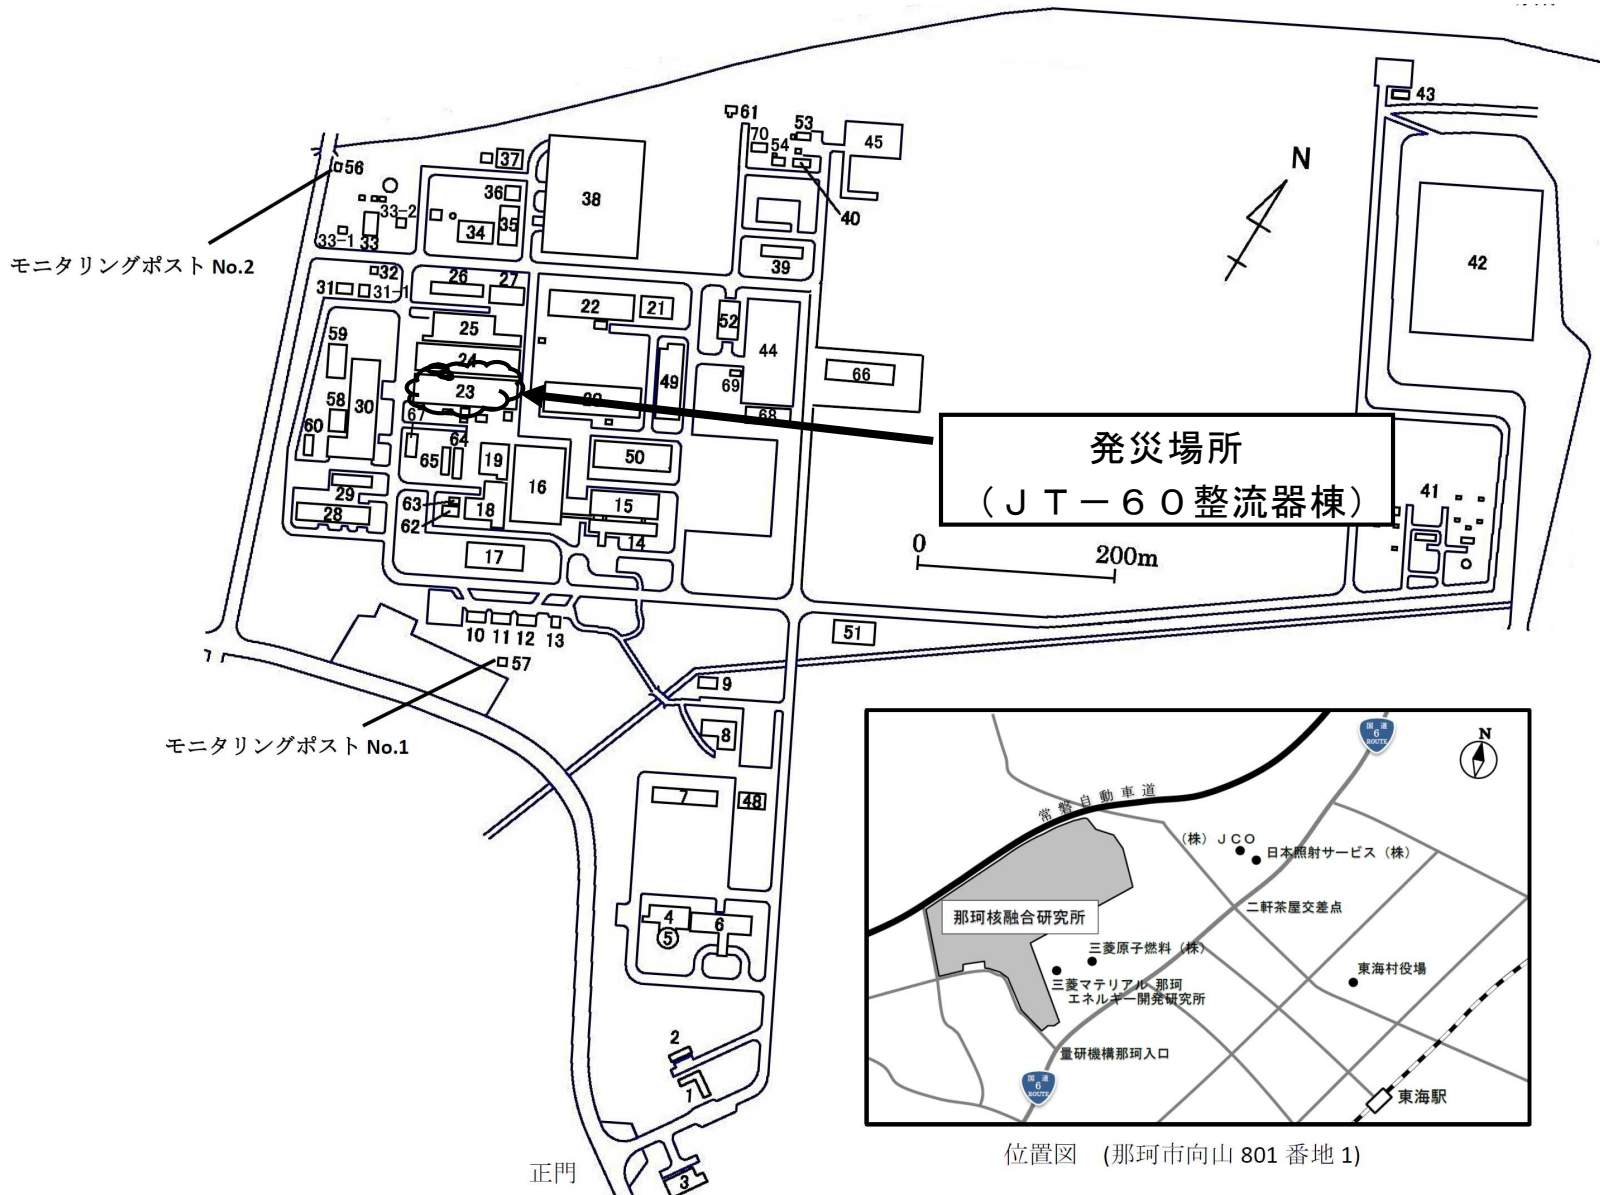

那珂核融合研究所 敷地概要図